

Typoszereg: **BRK**Materiał: **STAL NIERDZEWNA gat. 1.4301****OPIS**

Regulatory przepływu stosowane są wszędzie tam gdzie wymagane jest ograniczenie i kontrola przepływu w celu ochrony obiektów i urządzeń poniżej miejsca montażu regulatora przed nadmierną ilością wody

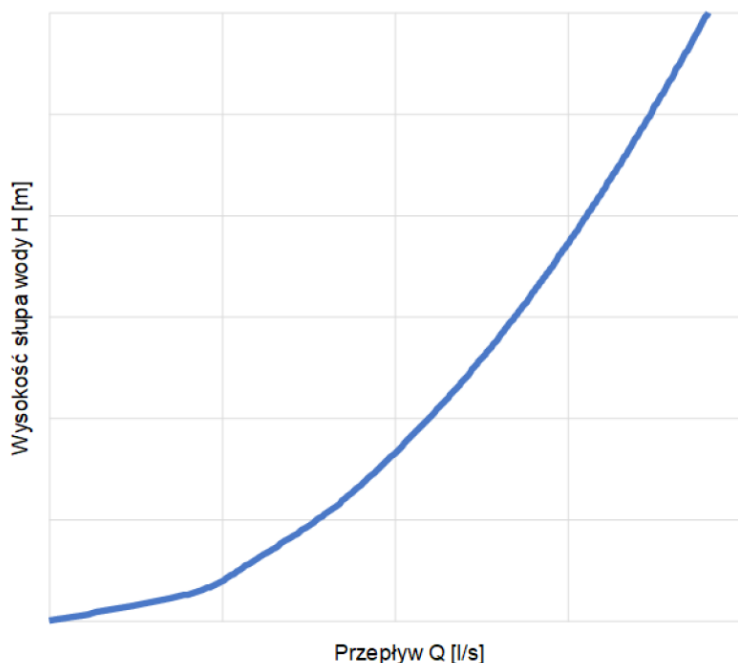
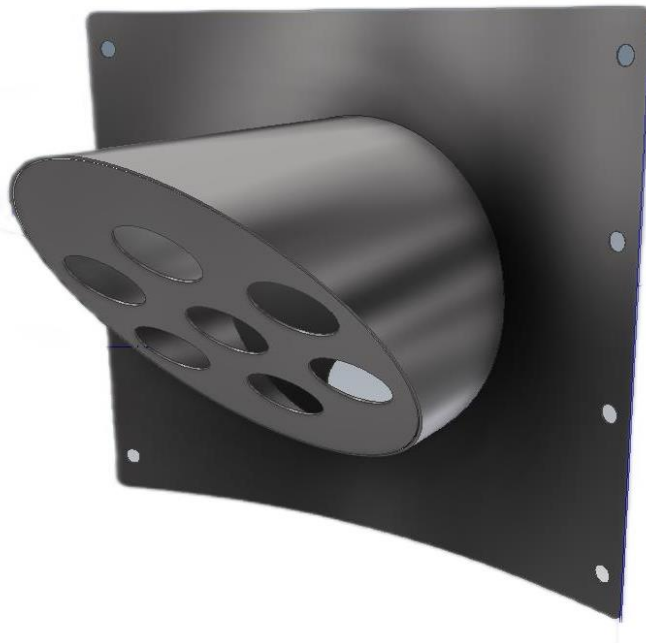
MATERIAŁY

Regulatory BRK wykonane są ze stali nierdzewnych (np. AISI 304/304L – 1.4301/1.4307), kwasoodpornych (np. AISI 316/316L – 1.4401/1.4404) lub dowolnych innych w zależności od wymagań klienta i warunków w miejscu montażu


DOBÓR REGULATORA

Każdy regulator dobierany jest indywidualnie do konkretnego zastosowania. Do doboru regulatora potrzebne są następujące dane:

- Wymagany przepływ maksymalny [l/s] dla zadanego słupa wody przed regulatorem,
- Średnica odpływu w którym montowany jest regulator [m]
- Miejsce montażu regulatora: studzienka okrągła – podać średnice, lub ściana płaska.

**MONTAŻ**

Regulatory BRK montuje się poprzez przykręcenie regulatora do ściany (płaskiej lub okrągłej) przy użyciu kotew. Zaleca się uszczelnienie połączenia między przylgą regulatora a ścianą przy użyciu uszczelki z gumy mikroporowatej lub ogólnie dostępnych mas uszczelniających. Istnieje możliwość zamówienia regulatora montowanego na wcisk w kielich rury lub montowanego za pomocą obejmy do bosego końca rury. Inne nietypowe sposoby montażu dostępne na indywidualne zapytanie.

OPCJE MONTAŻOWE:

a) Przykręcany do ściany



b) Wciskany w kielich rury



c) Mocowany obejmą do białego końca

OPCJE DODATKOWE:

Dostępny jest szereg opcji dodatkowych takich jak kratka na wlocie regulatora, dodatkowe elementy mocujące, zamknięcie awaryjne, czy regulowana przysłona zmieniająca charakterystykę regulatora.