


Typoszereg: **BSEP-OBK**

Materiał: **ŻELBET**

OPIS

- Separator zgodny z normą PN-EN 858-1:2005 + PN-EN 858-2:2003
- Filtr koalescencyjny i automatyczne zamknięcie
- Korpus zbiornika wykonany z żelbetu klasy min. C40/50
- Nasiąkliwość betonu: < 5%
- Szczelność betonu: W10
- Mrozoodporność F 150
- Separator wyposażony są we włazy żeliwne kl. D400
- Pokrywa separatora najazdowa D400
- Zestaw pompowy zgodny z ofertą i kartą techniczną zastawu

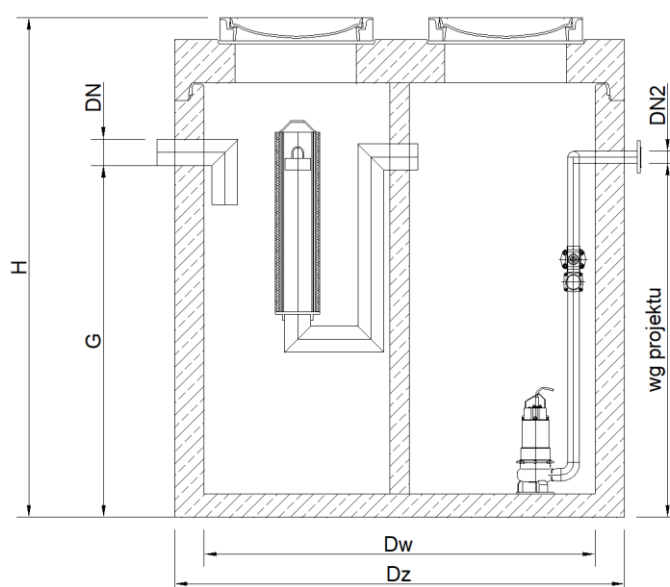


Model	Przepływ	Poj. osadnika	Średnica zewnętrzna Dz.	Średnica wewnętrzna Dw.	Wysokość wlotu G	Wysokość wylotu DN2	Wysokość całkowita H	Średnica wlotu DN	Ilość włązów	Waga najcięższego el. (około)
	[l/s]	[L]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		[t]
BSEP-OBK 3/300	3	300	1500	1200	1100	1200	1800	160	DN 800	3,6
BSEP-OBK 4/400	4	400	1500	1200	1450	1550	2150	160	DN 800	4
BSEP-OBK 4/400	4	400	1800	1500	1000	1100	1700	160	2xDN 600	5
BSEP-OBK 6/600	6	600	1500	1200	2100	2200	2800	160	DN 800	5
BSEP-OBK 6/600	6	600	1800	1500	1400	1500	2100	160	2xDN 600	5
BSEP-OBK 10/1000	10	1000	1800	1500	2200	2300	2950	200	2xDN 600	6,5
BSEP-OBK 10/1000	10	1000	2300	2000	1350	1450	2100	200	2xDN 600	6,2

Inne wymiary i przepływy możliwe do wykonania po uzgodnieniu. W celu otrzymania dokumentacji technicznej produktów prosimy o kontakt z biurem.

Mając na uwadze stałą poprawę jakości swoich produktów Biomass zastrzega sobie prawo do zmiany wymiarów i parametrów produkowanych urządzeń

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

Nadstawki dedykowane wys. 250mm - 2000mm	Alarm przepiętnienia i poziomu zanieczyszczeń	zamknięcie na wlocie do separatora	Wypożyczenie separatora ze stali nierdzewnej	Punkt do poboru próbek	Możliwość wykonania pod kątem	Zestaw pompowy BZP1/BZP2 (zgodnie z dołączoną kartą techniczną i ofertą)
--	---	------------------------------------	--	------------------------	-------------------------------	--



OBSŁUGA

Częstotliwość opróżniania urządzenia zależy od stopnia intensywności napływających ścieków.


Komora zbiornika powinna być regularnie opróżniana, co najmniej 2 razy do roku lub w razie sygnalizacji alarmu.

Po każdorazowym opróżnieniu niezbędne jest uzupełnienie wodą separatora.

UWAGI

W przypadku korpusów separatorów składających się więcej niż z jednego elementu, wymagane jest łączenie elementów za pomocą sznura bentonitowego/zaprawy żywicznej lub uszczelki elastomerowej.

Zakres stosowanych rurociągów		
DN	Średnica wewnętrzna DW	Średnice zewnętrzna DZ
	[mm]	[mm]
160	-	160
200	-	200
250	-	250
300	-	315
400	400	440
500	500	540
600	600	666
700	700	766
800	800	878
1000	1000	1100

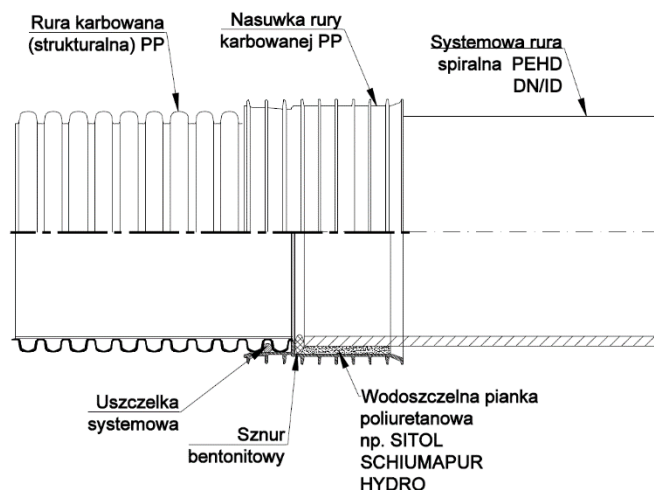

Przykład połączenia szczelnego rur systemowych PP-PEHD