


Typoszereg: **BSEP-OBL**

Materiał: **ŻELBET**

OPIS

- Separatory zgodne z normą PN-EN 858-1:2005 + PN-EN 858-2:2003
- Filtr lamelowy i automatyczne zamknięcie przed przelewem substancji ropopochodnych
- Korpus zbiornika wykonany z żelbetu klasy min. C40/50
- Beton siarczanoodporny
- Nasiąkliwość betonu: < 5%
- Szczelność betonu: W10
- Mrozoodporność F 150
- Separatory wyposażone są we włązy żeliwne kl. D400
- Pokrywa separatora najazdowa D400

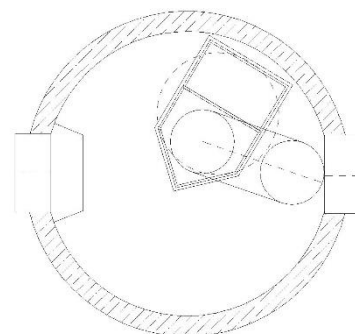

Model	Prze- pływ Q _{nom}	Pojemność osadnika	Średnica zewnętrzna J	Średnica wewnętrzna I	Wysokość wlotu E	Wysokość wylotu S	Wysokość H + średnica wlotu DN *	Pojemność czynna cał- kowita	Waga naj- cięższego el. (około)
BSEP-OBL	[l/s]	[l]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[l]	[t]
3/300	3	300	1300	1000	940	910	1490 + DN	600	2,10
6/600	6	600	1300	1000	1640	1610	2190 + DN	1150	3,00
8/800	8	800	1500	1200	1500	1470	2050 + DN	1490	3,45
10/1000	10	1000	1500	1200	1800	1770	2350 + DN	1830	3,95
15/1500	15	1500	1800	1500	1800	1770	2350 + DN	2860	4,95
20/2000	20	2000	2300	2000	1400	1370	1950 + DN	3830	5,74
25/2500	25	2500	2300	2000	1700	1670	2250 + DN	4770	6,50
30/3000	30	3000	2300	2000	1985	1955	2535 + DN	5670	7,51
40/4000	40	4000	2800	2500	1685	1655	2235 + DN	7390	7,27
50/5000	50	5000	2800	2500	1985	1955	2535 + DN	9000	8,01
60/6000	60	6000	2800	2500	2385	2355	2935 + DN	10820	9,00
3/600	3	600	1300	1000	1340	1310	1890 + DN	910	2,60
6/1200	6	1200	1500	1200	1740	1710	2290 + DN	1760	3,76
8/1600	8	1600	1800	1500	1500	1470	2050 + DN	2330	4,36
10/2000	10	2000	1800	1500	1800	1770	2350 + DN	2860	4,95
15/3000	15	3000	2300	2000	1600	1570	2150 + DN	4460	6,25
20/4000	20	4000	2300	2000	2000	1970	2550 + DN	5720	7,26
25/5000	25	5000	2800	2500	1700	1670	2250 + DN	7460	7,05
30/6000	30	6000	2800	2500	1985	1955	2535 + DN	8860	8,01
40/8000	40	8000	2800	2500	2485	2455	3035 + DN	11315	9,25
3/900	3	900	1500	1200	1240	1210	1790 + DN	1200	2,97
6/1800	6	1800	1800	1500	1540	1510	2090 + DN	2400	4,36
8/2500	8	2500	1800	1500	2000	1970	2550 + DN	3220	5,33
10/3000	10	3000	2300	2000	1400	1370	1950 + DN	3830	5,74
15/4500	15	4500	2300	2000	2000	1970	2550 + DN	5720	7,26
20/6000	20	6000	2800	2500	1800	1770	2350 + DN	7950	7,27

* DN zgodnie z wytycznymi projektu

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

Nadstawki dedykowane
wys. 250mm - 2000mm



Alarm przepełnienia
i poziomu
zanieczyszczeń



OBSŁUGA

Częstotliwość opróżniania urządzenia zależy od stopnia intensywności napływających ścieków.


Komora zbiornika powinna być regularnie opróżniana, co najmniej 2 razy do roku lub w razie sygnalizacji alarmu.

Po każdorazowym opróżnieniu niezbędne jest uzupełnienie wodą separatora.

UWAGI

W przypadku korpusów separatorów składających się więcej niż z jednego elementu, wymagane jest łączenie elementów za pomocą sznura bentonitowego/zaprawy żywicznej lub uszczelki elastomerowej.

Zakres stosowanych rurociągów		
DN	Średnica wewnętrzna DW	Średnica zewnętrzna DZ
	[lmm]	[mm]
160	-	160
200	-	200
250	-	250
300	-	315
400	400	440
500	500	540
600	600	666
700	700	766
800	800	878
1000	1000	1100

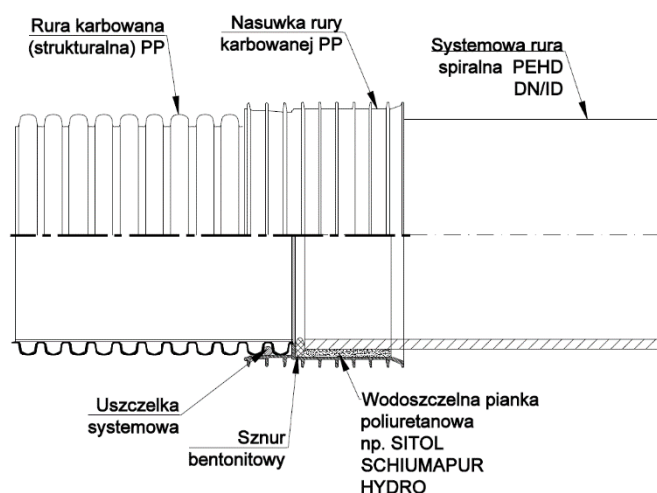

Przykład połączenia szczelnego rur systemowych PP-PEHD