


Typoszerzeg: **BSEP-OPK**

Materiał: **PEHD**

OPIS

- Urządzenie wykonane z polietylenu wysokiej gęstości
- Zgodny z normą PN EN 858
- Filtr koalescencyjny i automatyczne zamknięcie przed przelewem sub-stancji ropopochodnych
- Brak konieczności wykonywania murów oporowych
- Forma prostopadłościenna
- Instalacja: podposadzkowa (do bezpośredniego montażu pod posadzką)/naziemna (wolnostojąca)
- Pokrywy z polietylenu wciśnane
- Wentylacja $\varnothing 75\text{mm}$ umiejscowiona według zaleceń klienta

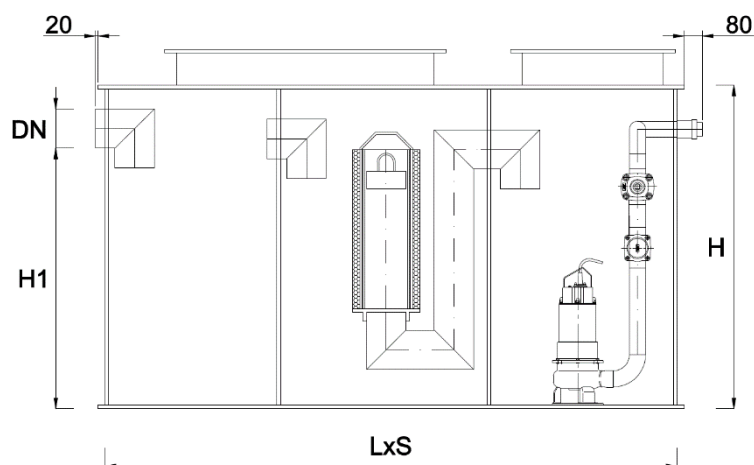

Model	Przepływ Q _{nom}	Pojemność Osadnika	Długość L	Szerokość S	Wysokość separatora H	Wysokość całkowita	Średnica wlotu DN	Wysokość wlotu H1	Waga najcięższego el. (około)*
	[l/s]	[l]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
BSEP-OPK 1,5/150	1,5	150	1430	780	700	800	160	490	68
BSEP-OPK 1,5/300	1,5	300	1480	880	870	970	160	660	84
BSEP-OPK 3/300	3	300	1480	880	920	1020	160	690	87
BSEP-OPK 3/600	3	600	2030	880	920	1020	160	690	105
BSEP-OPK 4/400	4	400	2030	880	920	1020	160	690	105
BSEP-OPK 6/600	6	600	2140	880	1020	1120	160	790	116
BSEP-OPK 7/700	7	700	2420	880	1020	1120	160	790	140
BSEP-OPK 10/1000	10	1000	2600	1000	1300	1400	160	1000	180
SEKTORY Z NISKIM WLOTEM									
BSEP-OPK-N 1,5/150	1,5	150	1480	880	650	750	160	390	77
BSEP-OPK-N 1,5/300	1,5	300	1980	880	650	750	160	390	90
BSEP-OPK-N 3/300	3	300	2180	880	730	830	160	500	101
BSEP-OPK-N 3/600	3	600	2900	880	730	830	160	500	124
BSEP-OPK-N 6/600	6	600	2970	1140	780	880	160	550	156

**** DN zgodnie z wytycznymi projektu**

Biomass Sp. z o.o. 20-010 Lublin ul. Dolna Panny Marii 19
NIP:712-327-57-03 REGON 061504664 KRS 0000446139

*Waga separatora bez pomp

Inne wymiary i przepływy możliwe do wykonania po uzgodnieniu z biurem. W celu otrzymania dokumentacji technicznej produktu prosimy o kontakt z biurem.

Mając na uwadze stałą poprawę jakości swoich produktów Biomass zastrzega sobie prawo do zmiany wymiarów i parametrów produkowanych urządzeń.

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

Alarm przepełnienia i poziomu zanieczyszczeń	Punkt do poboru próbek	Zestaw pompowy BZP1/BZP2 (zgodnie z dołączoną kartą techniczną i ofertą)
		

OBSŁUGA

Częstotliwość opróżniania urządzenia zależy od stopnia intensywności napływających ścieków.

Komora zbiornika powinna być regularnie opróżniana, co najmniej 2 razy do roku lub w razie sygnalizacji alarmu.

Po każdorazowym opróżnieniu niezbędne jest uzupełnienie wodą separatora.