
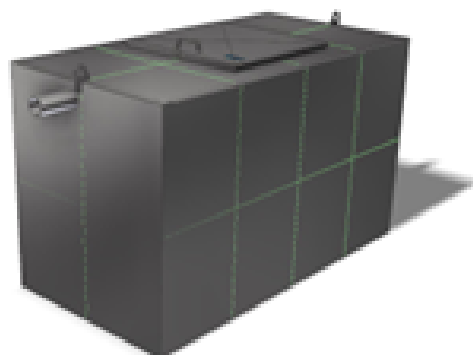
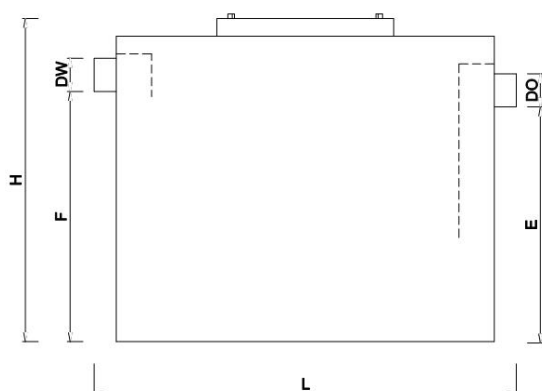


Typ szeregu: **STB-OS**


 Materiał: **stal nierdzewna**
**OPIS**

- Urządzenie wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304 grubość blachy 3mm
- Zgodny z normą PN EN 1825-1
- Forma prostokątna
- Instalacja: do zabudowy wolnostojącej w pomieszczeniach wewnętrznych
- Pokrywa ze stali nierdzewnej
- Wentylacja dn 110
- Zakres temperatur ścieków odprowadzanych do separatora tłuszczu Biomass - bez ograniczeń

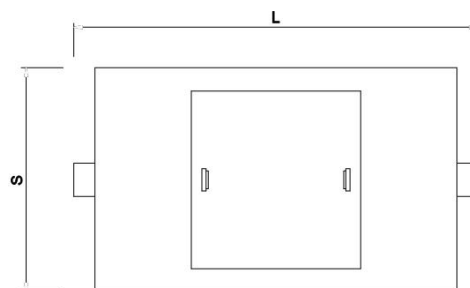

| Model      | Przepływ nominalny Q <sub>nom</sub> | L    | S    | H    | F    | E    | DW/DO | Objętość osadnika | Objętość separatora | Waga najcięższego el. (około) |
|------------|-------------------------------------|------|------|------|------|------|-------|-------------------|---------------------|-------------------------------|
|            | [l/s]                               | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm]  | [l]               | [l]                 | [kg]                          |
| STB-OS- 1  | 1                                   | 1210 | 680  | 850  | 520  | 520  | 110   | 100               | 240                 | 119                           |
| STB-OS- 2  | 2                                   | 1210 | 680  | 1360 | 1030 | 1030 | 110   | 200               | 480                 | 163                           |
| STB-OS -3  | 3                                   | 1690 | 680  | 1360 | 1030 | 1030 | 110   | 300               | 720                 | 207                           |
| STB-OS- 4  | 4                                   | 1690 | 680  | 1490 | 1240 | 1240 | 110   | 400               | 960                 | 217                           |
| STB-OS- 6  | 6                                   | 2190 | 1000 | 1450 | 1050 | 1050 | 160   | 600               | 1440                | 317                           |
| STB-OS- 8  | 8                                   | 2350 | 1000 | 1480 | 1160 | 1160 | 160   | 800               | 1920                | 339                           |
| STB-OS- 10 | 10                                  | 2450 | 1200 | 1480 | 1160 | 1160 | 160   | 1000              | 2400                | 385                           |
| STB-OS- 12 | 12                                  | 2450 | 1250 | 1550 | 1330 | 1330 | 160   | 1200              | 2880                | 400                           |
| STB-OS- 15 | 15                                  | 2980 | 1480 | 1480 | 1160 | 1160 | 200   | 1500              | 3600                | 505                           |

## WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

| Możliwość wykonania separatorów pod wymiar                                        | Okienko wziernikowe                                                               | Alarm przepełnienia i poziomu zanieczyszczeń                                      | Instalacja do opróżniania DN 65                                                   | Układ myjąco opróżniający                                                          | Studzienka do poboru próbek                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |

## OBSŁUGA

Częstotliwość opróżniania urządzenia zależy od stopnia intensywności napływających ścieków. Komora zbiornika powinna być regularnie opróżniana, co najmniej raz do roku lub w razie sygnalizacji alarmu. Po każdorazowym opróżnieniu niezbędne jest uzupełnienie wodą separatora.

## UWAGI

Objętość separatora należy dobrać w ten sposób aby temperatura ścieków wypływających z separatora nie przekraczała 40 °C. Nadmierna temperatura może spowodować uszkodzenie urządzeń za separatorem tj. pompy, pływaki (elementy pomp mają wytrzymałość temperaturową do 40°C). W przypadku wysokiej temperatury ścieku zalecany jest dobór separatora o podwójnej objętości.