


Typoszereg: **BSEP-BBL**

Materiał: **ŻELBET**

OPIS

- Separatory zgodne z normą PN-EN 858-1:2005 + PN-EN 858-2:2003
- Filtr lamelowy i automatyczne zamknięcie przed przelewem substancji ropopochodnych
- Korpus zbiornika wykonany z żelbetu klasy min. C40/50
- Beton siarczanoodporny
- Nasiąkliwość betonu: < 5%
- Szczelność betonu: W10
- Mrozoodporność F 150
- Separatory wyposażone są we włązy żeliwne kl. D400
- Pokrywa separatora najazdowa D400

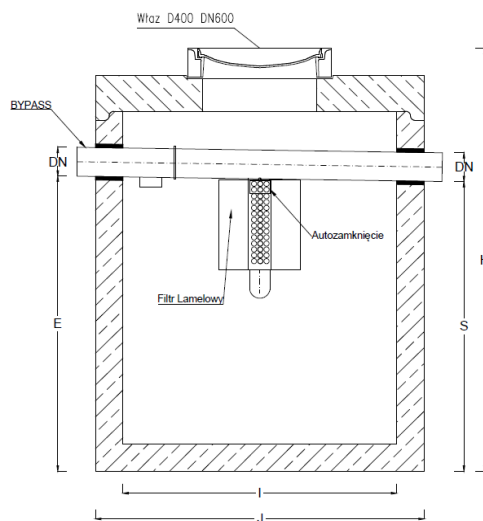

Model	Przepływ Q _{nom}	Przepływ Q _{max}	Średnica zewn. J	Średnica wewn. I	Wysokość wlotu E	Wysokość wylotu S	Wysokość H + średnica wlotu DN*	Pojemność czynna całkowita	Waga najc. el. (około)
	[l/s]	[l/s]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[l]	[t]
BSEP-BBL 3/30	3	30	1300	1000	500	480	1050 + DN	260	1,51
BSEP-BBL 6/60	6	60	1300	1000	800	765	1350 + DN	480	1,90
BSEP-BBL 8/80	8	80	1500	1200	750	725	1300 + DN	650	2,35
BSEP-BBL 10/100	10	100	1500	1200	950	915	1500 + DN	865	2,65
BSEP-BBL 15/150	15	150	1500	1200	1285	1260	1835 + DN	1255	3,30
BSEP-BBL 20/200	20	200	1800	1500	1185	1135	1735 + DN	1740	4,00
BSEP-BBL 30/300	30	300	1800	1500	1580	1560	2150 + DN	2492	4,95
BSEP-BBL 40/400	40	400	2300	2000	1280	1260	1850 + DN	3487	6,24
BSEP-BBL 50/500	50	500	2300	2000	1480	1458	2050 + DN	4109	6,75
BSEP-BBL 60/600	60	600	2300	2000	1780	1749	2350 + DN	5023	7,51
BSEP-BBL 70/700	70	700	2800	2500	1380	1331	1950 + DN	5797	7,03
BSEP-BBL 80/800	80	800	2800	2500	1400	1375	2050 + DN	6013	7,52
BSEP-BBL 90/900	90	900	2800	2500	1600	1569	2250 + DN	6965	8,01
BSEP-BBL 100/1000	100	1000	3300	3000	1400	1380	2050 + DN	7987	11,77

* DN zgodnie z wytycznymi projektu

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

Nadstawki dedykowane
wys. 250mm - 2000mm



Alarm przepełnienia
i poziomu
zanieczyszczeń



OBSŁUGA

Częstotliwość opróżniania urządzenia zależy od stopnia intensywności napływających ścieków.


Komora zbiornika powinna być regularnie opróżniana, co najmniej 2 razy do roku lub w razie sygnalizacji alarmu.

Po każdorazowym opróżnieniu niezbędne jest uzupełnienie wodą separatora.

UWAGI

W przypadku korpusów separatorów składających się więcej niż z jednego elementu, wymagane jest łączenie elementów za pomocą sznura bentonitowego/zaprawy żywicznej lub uszczelki elastomerowej.

Zakres stosowanych rurociągów		
DN	Średnica wewnętrzna DW	Średnica zewnętrzna DZ
	[mm]	[mm]
160	-	160
200	-	200
250	-	250
300	-	315
400	400	440
500	500	540
600	600	666
700	700	766
800	800	878
1000	1000	1100

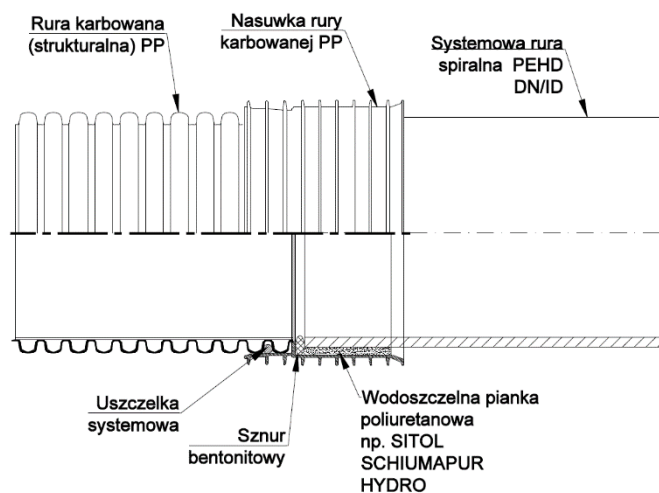

Przykład połączenia szczelnego rur systemowych PP-PEHD